



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

***Csemetekerti fóliaház és öntözőrendszer kivitelezésre
az INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló Klima-
Forst című, ATHU-0100192 azonosító számú projekt keretében***

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1) AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, E-MAIL CÍME:

TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

Címe:

Képviseli: Dr. Sándor Gyula Igazgató

Együttesen képviseli: Konczné Hegedűs Éva és Ábrahám István Vezérigazgatóhelyettesek

A projektben megbízott eljáró : Dr. Folcz Ádám Termelési és Kereskedelmi Igazgató

Telefon: +36 99 506-810


E-mail: titkarsag@taegrt.hu

2) ELŐZMÉNY, A HELYZET BEMUTATÁSA:

Az INTERREG VI-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló **KlimaForst** című, ATHU-0100192 azonosító számú projektben azt a célt tűztük ki, hogy klímarezisztens erdészeti szaporítóanyag felhasználásával erdészeti csemetéket állít elő, valamint ezek felhasználásával mintaerdősítéseket végez, amelyek jó példaként elősegítik a térség erdeinek klímaváltozáshoz való alkalmazkodását. Ennek érdekében a Tanulmányi Erdőgazdaság, mint a projekt vezető partnere megkezdi a burkolt gyökerű csemete termesztés technológiájának kialakítását, amelynek első lépése **egy beépített öntöző rendszerrel felszerelt fóliasátor beszerzése.**

A BESZERZÉS TÁRGYA:

Egy legalább 810 m² területű, fémvázazs duplafalú, UV álló, függesztett precíziós öntözőrendszerrel ellátott fóliasátor tervezése, szállítása és kivitelezése a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Tóalmi csemetekertjében (9400 Sopron, Tómalom sor 2.), az alábbi légifotón piros szegélyű szürke mezővel jelölt területen.

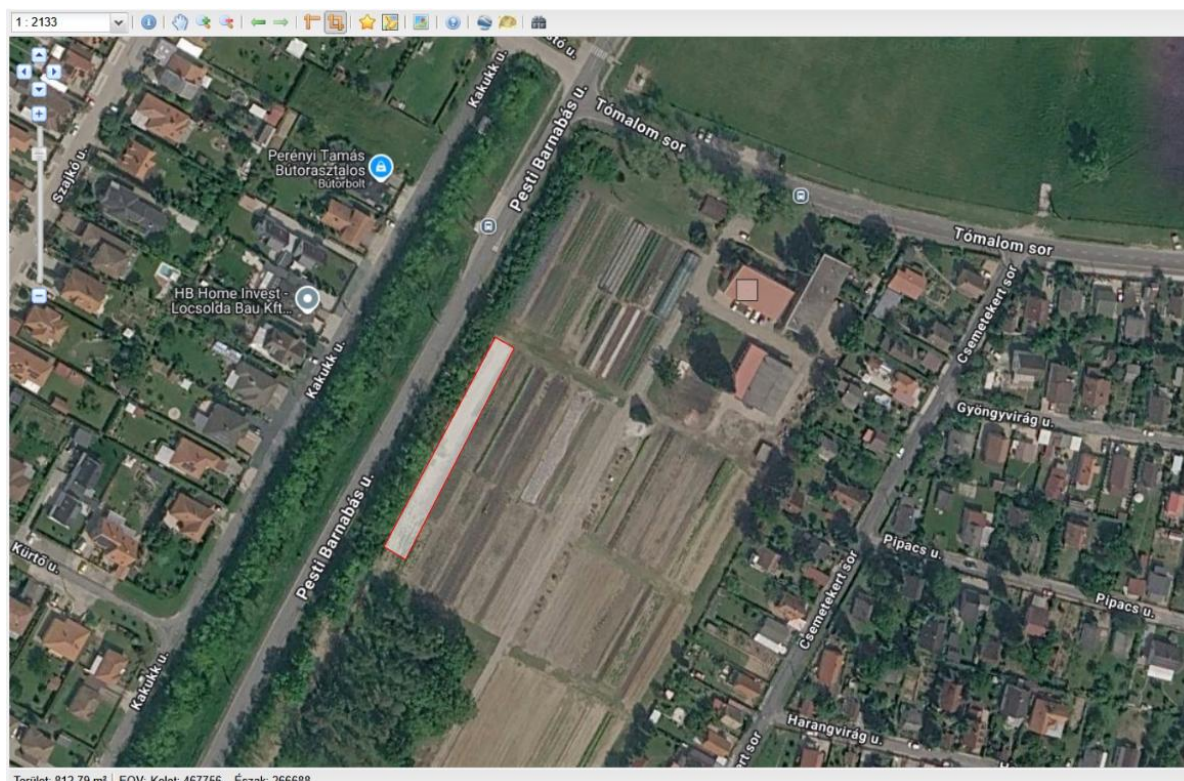

Részletes műszaki követelmények

1. Általános rendeltetés és méretek

A fóliasátornak alkalmasnak kell lennie erdészeti csemeték nevelésére, a csemetekerti termesztéshez szükséges környezeti feltételek biztosítására, valamint az ehhez kapcsolódó öntözési, permetezési és tápanyag-utánpótlási feladatok elvégzésére.

A létesítmény főbb méretei és kialakítása:

- Teljes alapterület: 9×90 m, összesen 810 m^2 .
- Kisebb műszakitér: 9×10 m, összesen 90 m^2 .
- Nagyobb termesztőtér: 9×80 m, összesen 720 m^2 .
- A műszaki- és termesztőtér egymástól tolóajtóval elválasztott, önállóan használható helyiségként kell kialakítani.
- A kisebb térben öntözőrendszer és árnyékoló rendszer fogadására alkalmas váz kialakítása nem szükséges, a nagyobb termesztőtérben azonban teljes körű, automatizálható öntöző- és permetezőrendszer telepítése szükséges.

2. A fóliasátor tartószerkezete és kialakítása

A fóliasátor tartószerkezetének és burkolatának biztosítania kell a biztonságos, tartós és rendeltetés-szerű használatot, figyelembe véve a helyszín időjárási és környezeti viszonyait.

Elvárt műszaki követelmények:

- Stabil, megfelelően méretezett, pontszerű alapozással rendelkező fém tartószerkezet, horganyzott acélból vagy alumíniumból.
- A fő tartószerkezeti elemeknél, az oszlopoknál elvárás a legalább 2,5 mm-es anyagvastagság és a cső és vagy zártszelvény profilok alkalmazása
- Az íveknél és a merevítő elemeknél is minimális elvárás a legalább 1,5 mm-es anyagvastagságú elemek használata.
- A szerkezetnek biztosítania kell a belső tér oszlopok és egyéb, a termesztést akadályozó tartószerkezeti elemek nélküli kialakítását.
- Legalább 2,6 méteres hasznos belmagasságot kell biztosítani a termesztési és gépészeti berendezések biztonságos elhelyezéséhez a kisebb műszaki térben.
- UV-álló, fényáteresztő, por és cseppmentes, legalább 0,2mm vastagságú fóliaborítás szükséges, melynek garanciában vállalt élettartama legalább 54 hónap.
- A tetőfóliának kétrétegű kialakításúnak kell lennie. Az ajánlatban fel kell tüntetni a rétegek kialakítását, anyagát és műszaki tulajdonságait.
- Biztosítani kell a fólia megfelelő rögzítését, feszítését és későbbi cserélhetőséget.
- Ki kell alakítani a szükséges oldalsó és homlokzati lezárásokat, ajtókat és szellőztetési megoldásokat.
- Kisebb műszakitér: 9×10 m, összesen 90 m^2 . felületén szükséges a fólia sátor fedésénél 230 mikron vastag zöld/fehér, vagy szürke/ fehér siló fóliává kell kivitelezni, hogy a belső tér felmelegedését és az ott elhelyezni kívánt eszközök UV védelmét biztosítsuk. A műszaki tér oldalfalai és ajtajai stb. azok a normál fényáteresztő 200 mikron vastagságú fóliából kivitelezhetők a sátor többi részével hasonló módon.
- Nyitható oldalszellőzők, és nyitható végszellőzők kialakítása szükséges.
- A sátor mindkét végén $3 \times 2,3$ méteres felső függesztésű tolóajtót kell biztosítani.

- A két sátorhelység között legalább 2*2,15 méteres tolóajtós elválasztást kell kialakítani.
- Mindkét térben biztosítani kell az elektromos csatlakozás kialakításának lehetőségét.
- A tartószerkezetnek alkalmasnak kell lennie az öntözőrendszer és az árnyékoló szerkezet biztonságos rögzítésére, az ezekből származó többletterhelések figyelembevételével.
- A fólia javításához szükséges javítókészletet át kell adni.

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a szerkezet főbb műszaki paramétereit, a felhasznált anyagok jellemzőit, a tervezett élettartamot, valamint a szél- és hóterhelésre vonatkozó méretezési adatokat.

A tartószerkezetet a beruházás helyszínére érvényes tervezési követelmények és a várható terhelések figyelembevételével kell kialakítani. Az ajánlatban ismertetni kell a csapadékvíz-elvezetés, a lehorgonyzás, valamint a szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem megoldásait is.

A kétrétegű tetőfólia esetében az ajánlattevőnek egyértelműen meg kell határoznia, hogy a rendszer igényel-e levegőbefúvó berendezést, és ha igen, annak szállítását, telepítését és üzemeltetését is be kell áraznia.

A 9 × 80 méteres, 720 m² alapterületű nagyobb természetűtérben a tetőszerkezethez rögzíthető, elhúzóható mennyezeti árnyékolóháló fogadására alkalmas szerkezeti megoldást (szükséges vezetősínek, tartók, mozgató- és rögzítőelemek biztosítását stb.) kell kialakítani. A rendszert úgy kell tervezni, hogy az öntöző rendszer működését ne zavarja. (Az árnyékoló rendszer, szükség esetén külön eljárás keretei között kerül beszerzésre.)

3. Mozgatható öntöző- és permetezőrendszer

A 9 × 80 méteres, 720 m² alapterületű nagyobb természetűtérben a tetőszerkezethez függesztett, hosszirányban mozgó, villanymotoros meghajtású rendszer telepítése szükséges.

A rendszernek alkalmasnak kell lennie az erdészeti csemeték termesztéséhez szükséges vízellátás, permetezés és folyékony tápanyag-utánpótlás biztosítására.

3.1. Mozgatószerkezet és öntözőkocsi

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- a sátor rész 80 méteres hosszához igazodó vezetősín- és függesztőrendszert;
- a tetőszerkezethez történő biztonságos rögzítéshez szükséges tartó- és szerkezeti elemeket;
- a vezetősínen mozgó, motoros meghajtású öntözőkocsit;
- az öntözőkocsi mozgását és haladási sebességét szabályozó meghajtást;
- a mozgáshatárok, végállások és a biztonságos üzemelés felügyeletéhez szükséges elemeket;
- a vízellátást biztosító tömlőket, csővezetéseket, csatlakozókat és egyéb szerelvényeket;
- a rendszer üzemeltetéséhez szükséges valamennyi tartozékot.

Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a mozgó kocsi vízellátásának műszaki megoldását.

A rendszernek biztosítania kell a teljes termesztési felület egyenletes kezelését, a vízvezetékek és a mozgó szerkezeti elemek biztonságos együttműködését.

3.2. Öntözési és permetezési funkciók

Az öntöző szerkezetnek egymástól funkcionálisan elkülöníthető legalább vízkijuttató egységgel kell rendelkeznie:

- Öntözőegység: a csemeték egyenletes vízellátására, a termesztési igényeknek megfelelő vízkijuttatással.
- Permetező- és tápanyag-utánpótló egység: folyékony tápanyagok kijuttatására, valamint a technológiával összeegyeztethető permetezési feladatok elvégzésére.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megfelelő szórófejeket, fúvókákat, csővezetéseket, szerelvényeket, valamint a permetezési és tápanyag-utánpótlási feladatokhoz szükséges keverőtartályt és adagolóberendezést.

A két funkció külön-külön történő működtetését és szabályozását biztosítani kell. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell, hogy az adott rendszer milyen anyagok kijuttatására alkalmas, és milyen tisztítási eljárás szükséges az egyes kezelések között.

A rendszer kialakításának biztosítani kell a vegyszerrel vagy tápoldattal érintkező elemek megfelelő vegyszerállóságát, a tartály és a vezetékek tisztíthatóságát, valamint a vízellátó hálózat szennyeződésének és visszaáramlásának megakadályozását.

3.3. Vízellátás és vízkezelés

A rendszernek tartalmaznia kell:

- a vízellátáshoz szükséges csatlakozásokat és vezetékeket az ajánlatban meghatározott csatlakozási pontig;
- a megfelelő szűrőberendezéseket és nyomásszabályozókat;
- a rendszer biztonságos és egyenletes működéséhez szükséges szerelvényeket;
- a folyékony tápanyagok adagolásához szükséges berendezéseket;
- a szükséges visszafolyásgátló és egyéb védelmi szerelvényeket.

Az ajánlattevőnek meg kell határozni a rendszer üzemi víznyomását, vízhozamát, várható vízfogyasztását és a megfelelő működéshez szükséges vízminőségi feltételeket.

Az ajánlatban külön fel kell tüntetni a rendszer megfelelő működéséhez szükséges minimális víznyomást és vízhozamot, továbbá meg kell határozni az ajánlatban szereplő vízellátási rendszer csatlakozási határát. Ha az ajánlatban szereplő műszaki paramétereknek a helyszíni vízellátás nem felel meg a szükséges kiegészítő berendezéseket külön beszerzés tárgyát fogja képezni.

A rendszernek lehetővé kell tennie a tisztításból és karbantartásból származó vizek szabályozott kezelését, illetve elvezetését a helyszíni adottságok és a vonatkozó előírások figyelembevételével.

3.4. Vezérlés és automatizálás

Az öntöző- és permetezőrendszerhez programozható irányítórendszert kell biztosítani.

A vezérlés tegye lehetővé:

- az öntözési és permetezési ciklusok beállítását;
- a vízkijuttatás időtartamának és mennyiségének beállítását;
- az öntözési és permetezési funkciók külön vezérlését;
- az automatikus indítást, leállítást és végállásvezérlést;
- a szükséges üzembiztonsági funkciók működtetését.

Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a vezérlőrendszer műszaki felépítését, a programozási lehetőségeket, az esetlegesen szükséges érzékelőket, valamint a későbbi bővíthetőség feltételeit.

4. Elektromos biztonság és munkavédelem

A fóliasátorban alkalmazott elektromos és gépészeti berendezéseknek alkalmasnak kell lenniük a nedves, párás üzemi környezetben történő működésre.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- a szükséges elektromos csatlakozások és vezérlőelemek kialakítását;
- a megfelelő érintésvédelmi és túláramvédelmi megoldásokat;
- a nedvesség elleni védelemmel ellátott elektromos berendezéseket;
- a mozgó öntözőkocsi biztonságos működéséhez szükséges védelmi elemeket;
- a vészleállítás lehetőségét;
- a karbantartási és tisztítási műveletek biztonságos elvégezhetőségét.

A kivitelezőnek biztosítani kell, hogy a telepített rendszer megfeleljen a vonatkozó biztonsági és műszaki követelményeknek. Az ehhez szükséges dokumentációt és megfelelőségi nyilatkozatokat az átadáskor rendelkezésre kell bocsátania.

5. Kivitelezés, üzembe helyezés és dokumentáció

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a teljes rendszer megvalósításához szükséges tervezési, szállítási, szerelési és kivitelezési feladatokat, továbbá:

- a fóliasátor és a kapcsolódó berendezések helyszíni telepítését;
- a szükséges szerkezeti megerősítéseket;
- az öntöző- és permetezőrendszer beüzemelését és beszabályozását;
- a próbaüzemet és a működés ellenőrzését (amennyiben ezt az időjárás nem lehetetleníti el);
- a kezelési és karbantartási dokumentáció átadását;
- a kezelőszemélyzet betanítását;
- a szükséges javító- és karbantartási készletek, valamint a kopóalkatrészekre vonatkozó információk átadását.

A kivitelezés során biztosítani kell a berendezések biztonságos, rendeltetésszerű és hosszú távú használatát.

Az ajánlatkérő nyilatkozik, hogy az építés helyszíne időjárás biztosan, nyerges vontatóval megközelíthető.

6. Átvételi és teljesítménykövetelmények

A létesítmény műszaki átadásának feltétele a teljes rendszer működőképességének dokumentált ellenőrzése. Próbaüzem és/vagy átadás átvétel során működési és karbantartási ismertető.

A létesítmény átadás-átvételét jegyzőkönyvön rögzíteni kell.

7. Garanciális követelmények és bírálati szempontok

Az ajánlattevőnek az ajánlat tétel során külön meg kell adnia a garancia időtartamát és feltételeit a különböző elemekre.

A garancia időtartama, terjedelme, a szervizháttér, a javítás vállalt határideje és az alkatrészellátás feltételei a beérkezett ajánlatok értékelése során bírálati szempontként vehetők figyelembe.

8. Karbantartás és üzemeltetési költségek

Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a rendszer rendszeres karbantartásának követelményeit, a javasolt karbantartási gyakoriságot és az esetlegesen szükséges szakszerviz igénybevételét.

Az ajánlatban külön fel kell tüntetni:

- a szervizelés és hibaelhárítás feltételeit;
- a rendszer várható energia- és vízfogyasztását;
- a fólia, az árnyékolóháló és a mozgó gépészeti elemek várható élettartamát;
- a rendszer tisztításával, átöblítésével és teljesítésével kapcsolatos feladatokat.

Az ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy a berendezések üzemeltetéséhez milyen szakértelem szükséges, és a felhasználó milyen karbantartási műveleteket végezhet el önállóan.

A nettó vállalási árat, az áfát és annak összegét, valamint a bruttó végösszeget külön kell feltüntetni.

Az ajánlattevőnek meg kell adnia az ajánlat érvényességi idejét, a fizetési feltételeket, a vállalt teljesítési határidőt és a garanciális feltételeket.

Partnerség: Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet és Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), valamint további stratégiai partnerek.

3) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási szerződés

4) TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: **2027. február 28.**

Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

5) SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

Késedelmi kötbér: a Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötést követően az Ajánlatadó az érdekkörében felmerült okból eredően a szolgáltatást késedelmesen teljesíti, őt késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett szolgáltatás Szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 1 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a Szerződés az Ajánlatadónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.

6) AZ AJÁNLATI ÁR ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

A felhívás során részajánlat tétel adására nincs lehetőség, de rész elszámolásra azonban igen.

Amennyiben az ajánlattevő részelszámolást igényel, úgy annak részletei a vállalkozói szerződésben kerülnek rögzítésre. Az Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlattételre **nem biztosít lehetőséget.**

Az Ajánlatkérő részajánlat tételre **nem biztosít lehetőséget.**

Az Ajánlattevőknek az ajánlati árat nettó ajánlati ár + ÁFA formában, EURO-ban meghatározva kell megadniuk a csatolt Ajánlattételi adatlap kitöltésével.

Az ajánlatkérő előleg fizetést vállal, amelynek mértéke és módja közös megegyezés tárgya, és a vállalkozói szerződésben rögzítésre kerül.

7) AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA:

A megajánlott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (bruttó összeg).

Amennyiben az írásban benyújtott ajánlatok közül legalább két közel azonos összegű +/-3%-os ár ajánlat kerül benyújtásra, úgy ajánlatkérő olyan egyéb szempontok alapján rangsorol:

- garancia vállalás,
- szervízháttér
- javítási anyagok biztosítása
- a teljesítési határidő vállalás (minél korábbi időpont),
- referenciák (elérhetőséggel)

Minden szempont 0 vagy 1 vagy 2 pontot érhet. Amennyiben semmi nem szerepel az ajánlat tételben úgy az 0 pont, az ajánlatoknál ha szerepel az adott tétel, összehasonlítás alapján a jobbik ajánlati tétel 2 pontot ér, a gyengébbek 1 pontot érnek.

Az árajánlatot is pontozással értékeljük. A legalacsonyabb ár kapja a legalacsonyabb pontszámot, úgy, hogy az Európában megadott árat elosztjuk 1000 -el és egész számra kerekítjük a kerekítés szabályai szerint. Ezt követően a fenti szempontok szerinti pontokat levonjuk az árajánlatra kapott pontokból. Így a legalacsonyabb pontszámot kapott ajánlatot fogadjuk el nyertesnek.

Amennyiben ezek alapján sem lehet egyértelmű döntést hozni, akkor az ajánlatkérő újra kiküldi az érintett ajánlattevőknek az ajánlatot árcsökkentési felülvizsgálatra, ahol már a legkisebb eltérésen esetén is az alacsonyabb ajánlat nyer.

8) HIÁNPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:

Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít egy alkalommal.

9) AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2026. október 21. 16:00 óra

10) AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

AZ AJÁNLATOT az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött Ajánlattételi adatlap kitöltésével kérjük elkészíteni.

Az ajánlatokat e-mailben szíveskedjen eljuttatni az alábbi címünkre: e-mail: titkarsag@taegrt.hu

Az e-mailen benyújtott ajánlatok esetében pedig a következő szöveget kell elhelyezni a tárgyban:
„Ajánlat Csemetekerti fóliaház és öntözőrendszer kivitelezésre az **ATHU-0100192** azonosító számú projekt keretében”

11) AZ AJÁNLAT NYELVE: Magyar

12) AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HELYE, IDEJE:

TAEG Zrt. Sopron Honvéd u 1. Titkárság
2026. október 21. 16:10

13) SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:

Az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül.

14) AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA:

2026. október 14.

15) EGYEBEK:

- Az árajánlatot az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött Ajánlattételi adatlap kitöltésével kérjük elkészíteni.
- Ajánlattevők az Ajánlattételi adatlap kitöltése szerint nyilatkoznak arról, hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát képező szolgáltatás(ok) nyújtására jogosultak.

- Ajánlattevőknek elnyert pályázat esetén, nyilatkozniuk kell arról, hogy a teljesítésbe alvállalkozót igénybe fognak-e venni, melyre az ajánlattevőnek jelen beszerzés teljesítése során van lehetősége. Amennyiben alvállalkozó bevonásra kerül, úgy a nyertes Ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során biztosítani kell a transzparenciát a bevont alvállalkozói szerződések tartalmára, összegére és kifizetésére vonatkozóan. Ezen felül a nyertes Ajánlattevőnek, az Ajánlatkérő kérése esetén, a szerződés teljesítésével egyidejűleg, egy olyan dokumentumot is készítenie kell, melyből megállapíthatóak az egyes részfeladatok értékei a teljesítés teljes összegén belül!
- Nem köthető szerződés azzal az ajánlattevővel, aki csődeljárás / felszámolási / végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt áll.
- Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak jogát, hogy az ajánlattételi felhívásnak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.
- **Az Ajánlatkérő jogosult ajánlattételi felhívását - indokolás nélkül 2026. október 15. napjáig visszavonni.**
- Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján az Ajánlatkérő által folytatandó beszerzési eljárások keretében az ajánlattétel feltételeként elő kell írni annak igazolását, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszatérhet szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55.§ kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
- Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjáig be kell nyújtania az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a jogszabályban meghatározott melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Kifizetés abban az esetben teljesíthető amennyiben az Ajánlatkérő eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek ellenőrizte, hogy a szerződést kötő másik fél átlátható szervezetnek minősül.

16) EGYÉB ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK:

- Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőtől számított 30 naptári nap.
- A projekttel kapcsolatban az ajánlattétel elősegítése érdekében további felvilágosítás az alábbi email címen kérhető: folcz.adam@taegrt.hu

17) MELLÉKLETEK:

- Ajánlattételi adatlap (1. melléklet)

18) KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

- **Ajánlattételi adatlap teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva**
- Nyilatkozatok teljes körűen kitöltve, cégszerűen aláírva
- A fenti műszaki paramétereknek való megfelelést igazoló műszaki leírások és dokumentációk
- Esetlegesen az ajánlat tételi adatlapon szereplő Fóliasátor, Öntöző rendszer elemek árának részletes alábontását tartalmazó dokumentumok (ez opcionális és lehet egyben a műszaki paraméterekkel).